

Steenlagbeton min. 10 cm.

Alle muren in aanraking met de grond zijn te cransinteren en te bestrijken met koollak.

Klok rooster.

Afloop R.W. Zink  $\phi$  8/8 x 12

BERGPLAATS

Alle Funderingh. te dalen tot op vasten grond. min. 0.80 m. diep.

GARAGE

chauffage

Afloop Keuken

Toezichtput.

Overspanning Gewelfd B.d.b.

HALL

Open Trap Granite op centrale Balk.

Versterkte betonnen

er hoogte van pas (plafond) ROOFING 3ply.

Afloop WC  
Afloop Bad.

Afloop Bad

Afloop WC, B.V.

Afloop R.W.

Tellers.


Vast

Toezichtput

GELIJKVLOERS

Naar Publicatierolering  $\phi$  15


Septische met (10 personen)

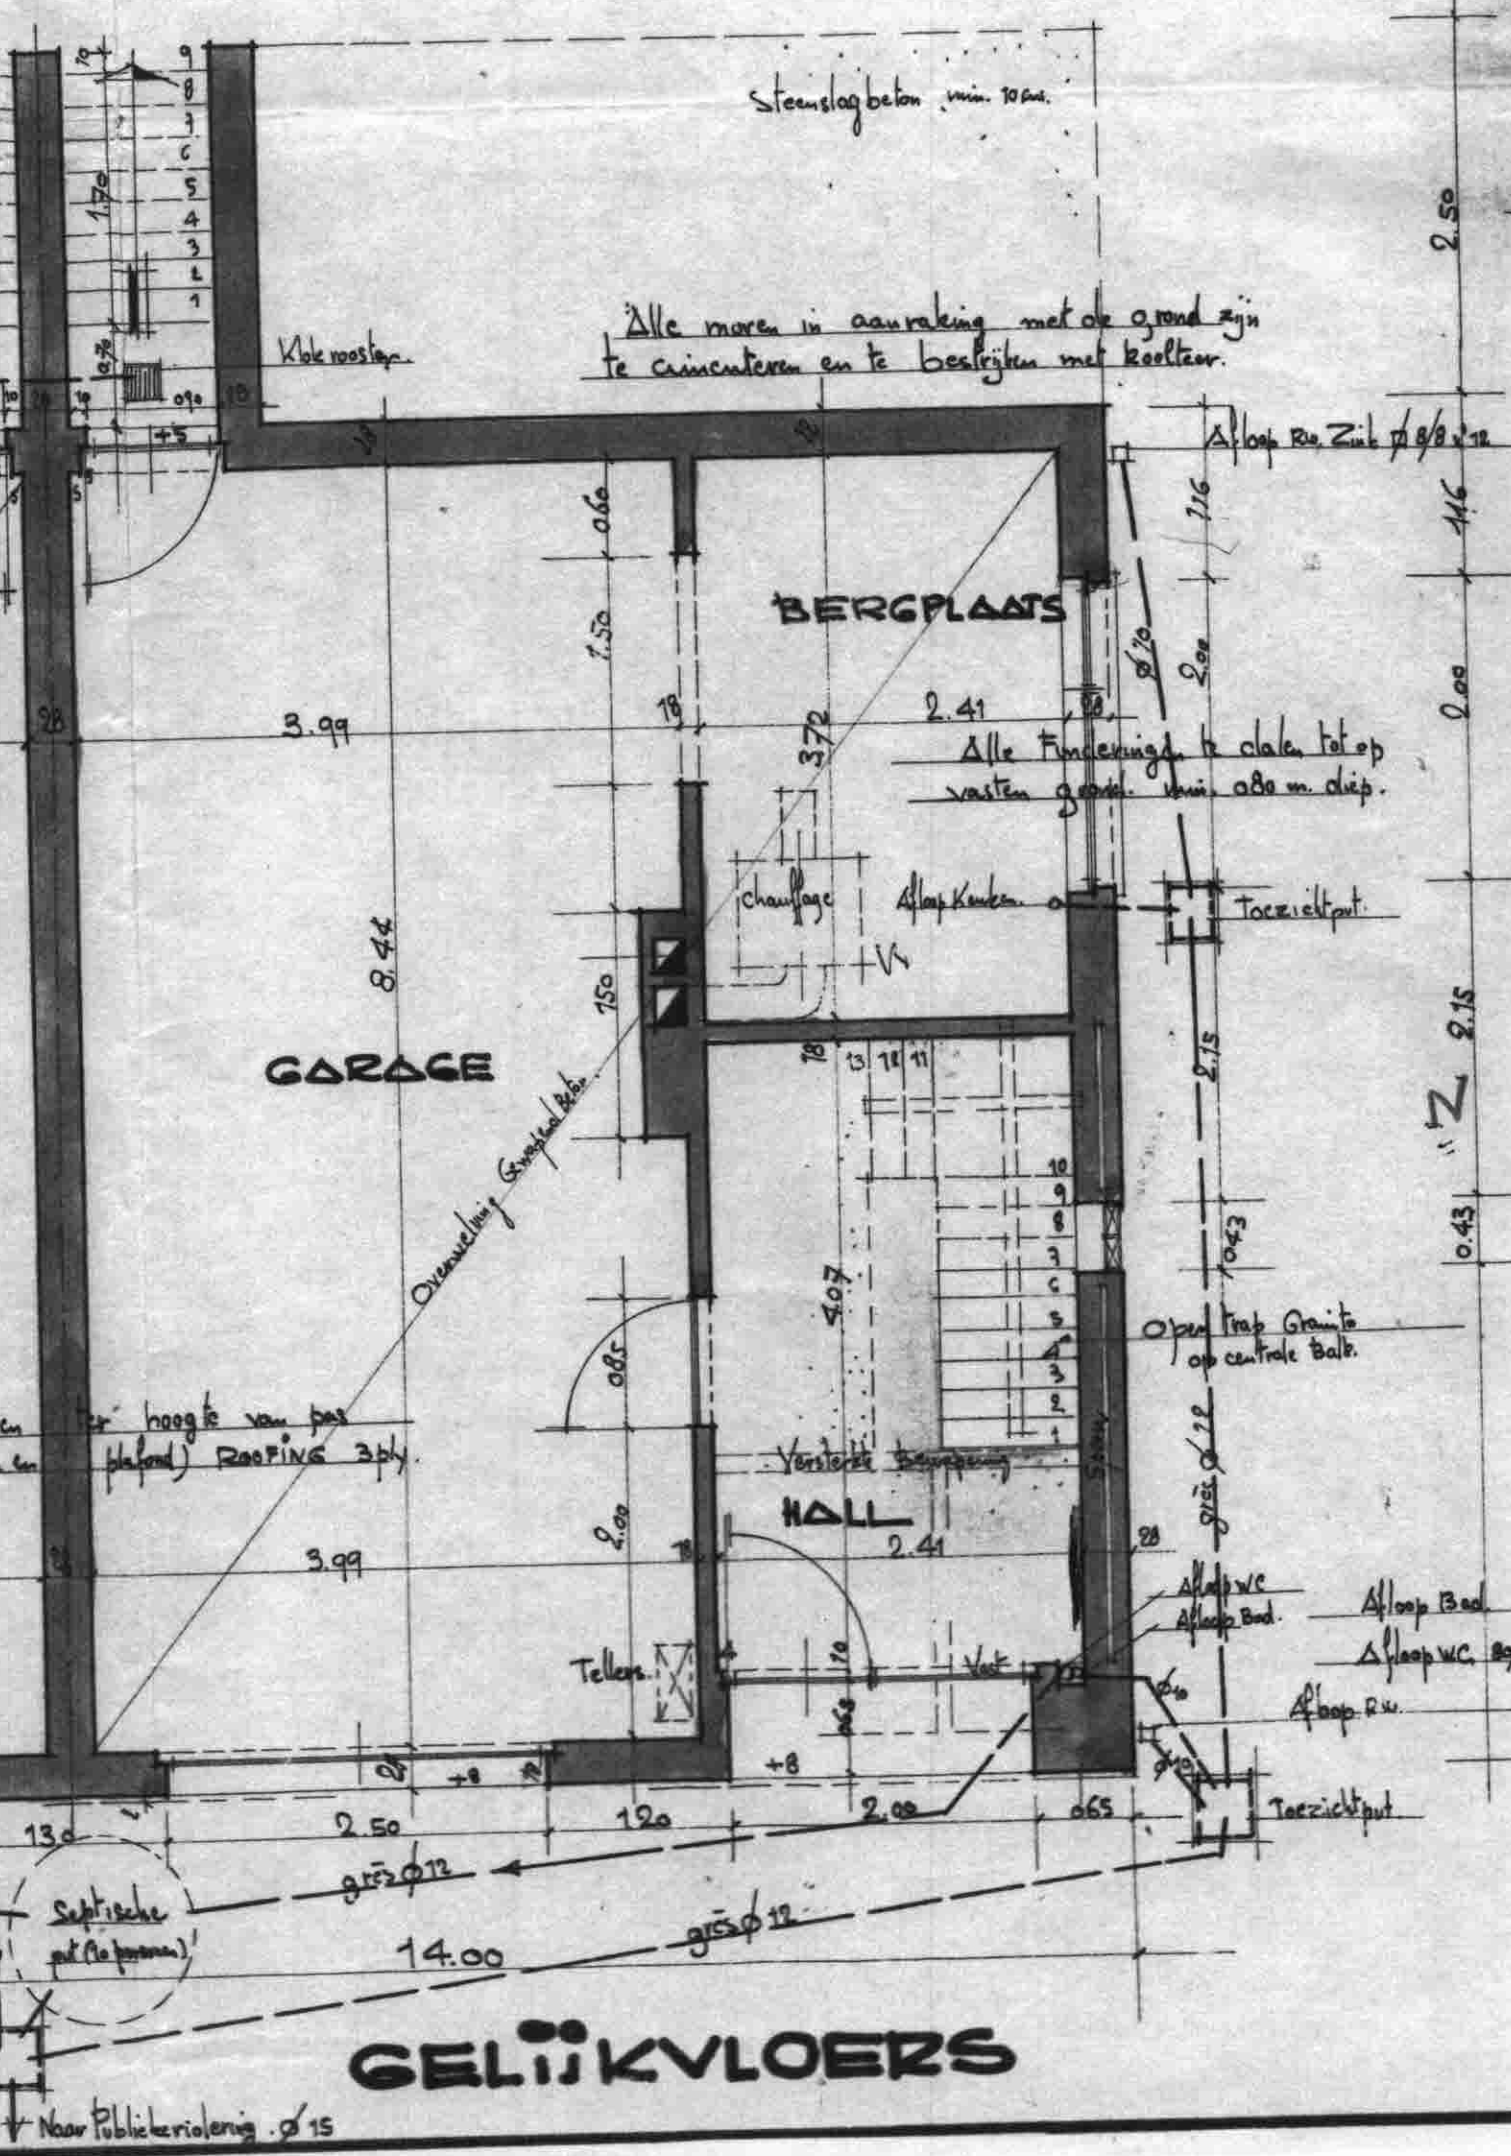


veste grond - min 0

TERRAS

5.86

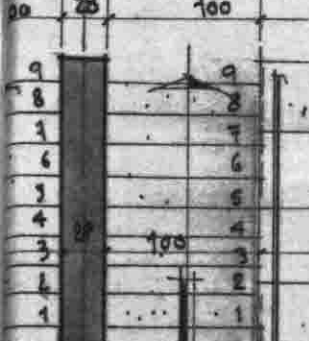

Afloop rw. Zide d' B/S. v. 1

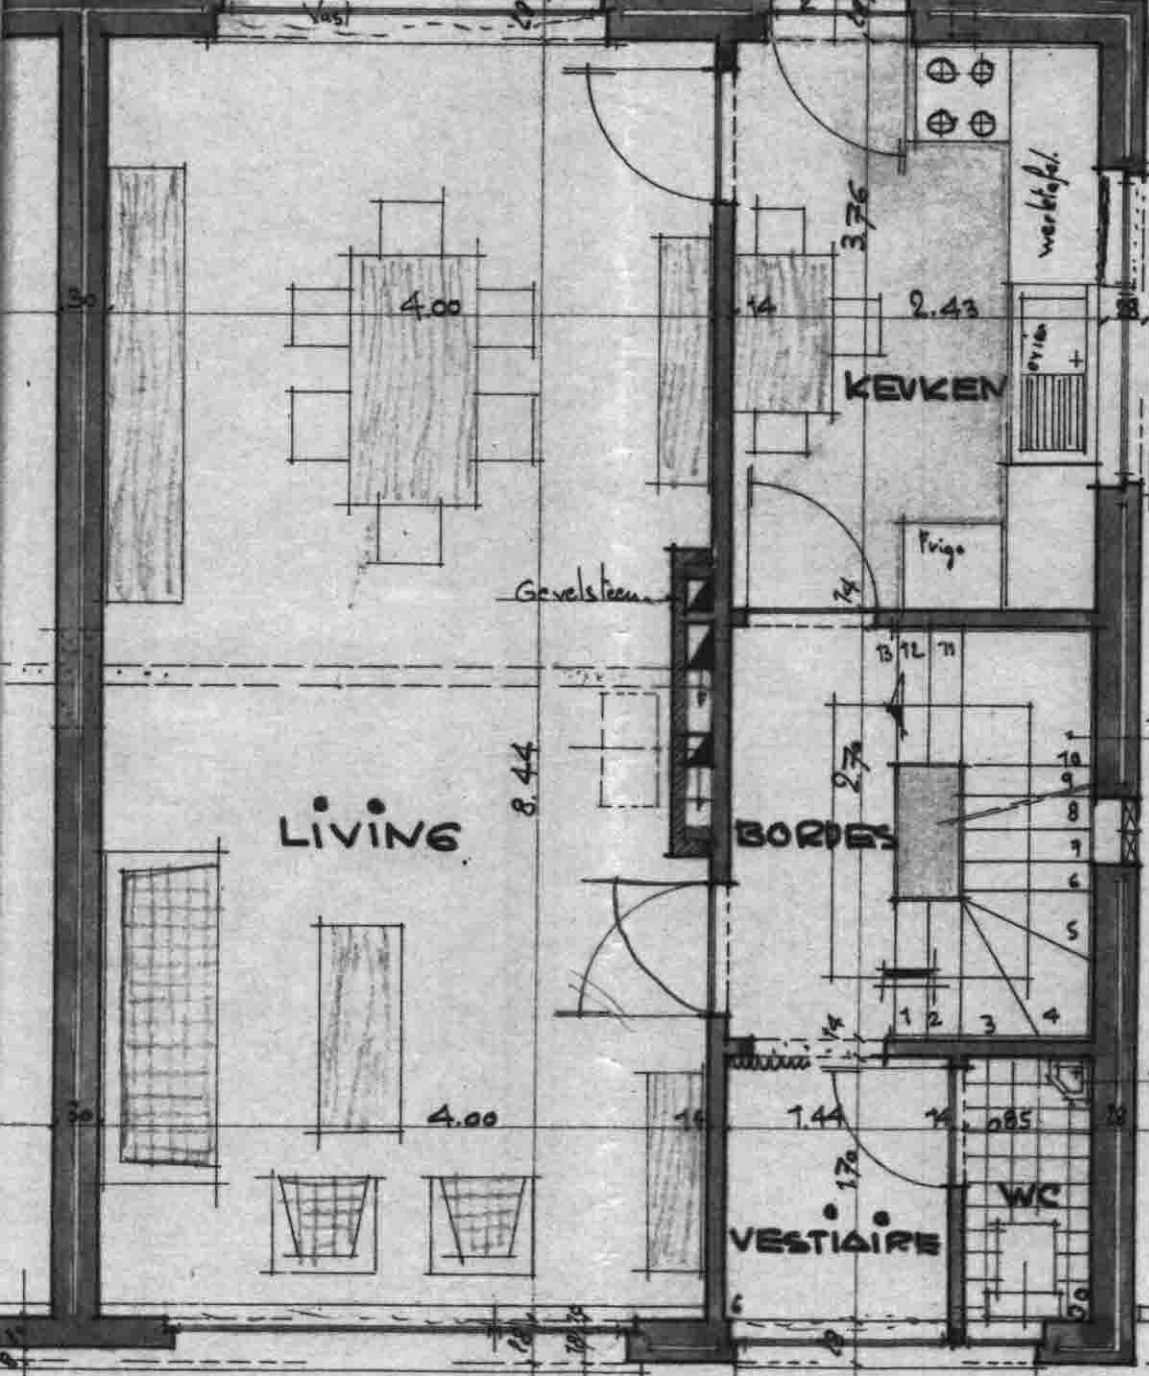

1.76

2.00

2.15

0.85

Trep in Granito (geprefabriceerd)

Handwasbakje

Afloop rw. Zide d' B/S. v. 1



14.00 W

VERDIEPING

